

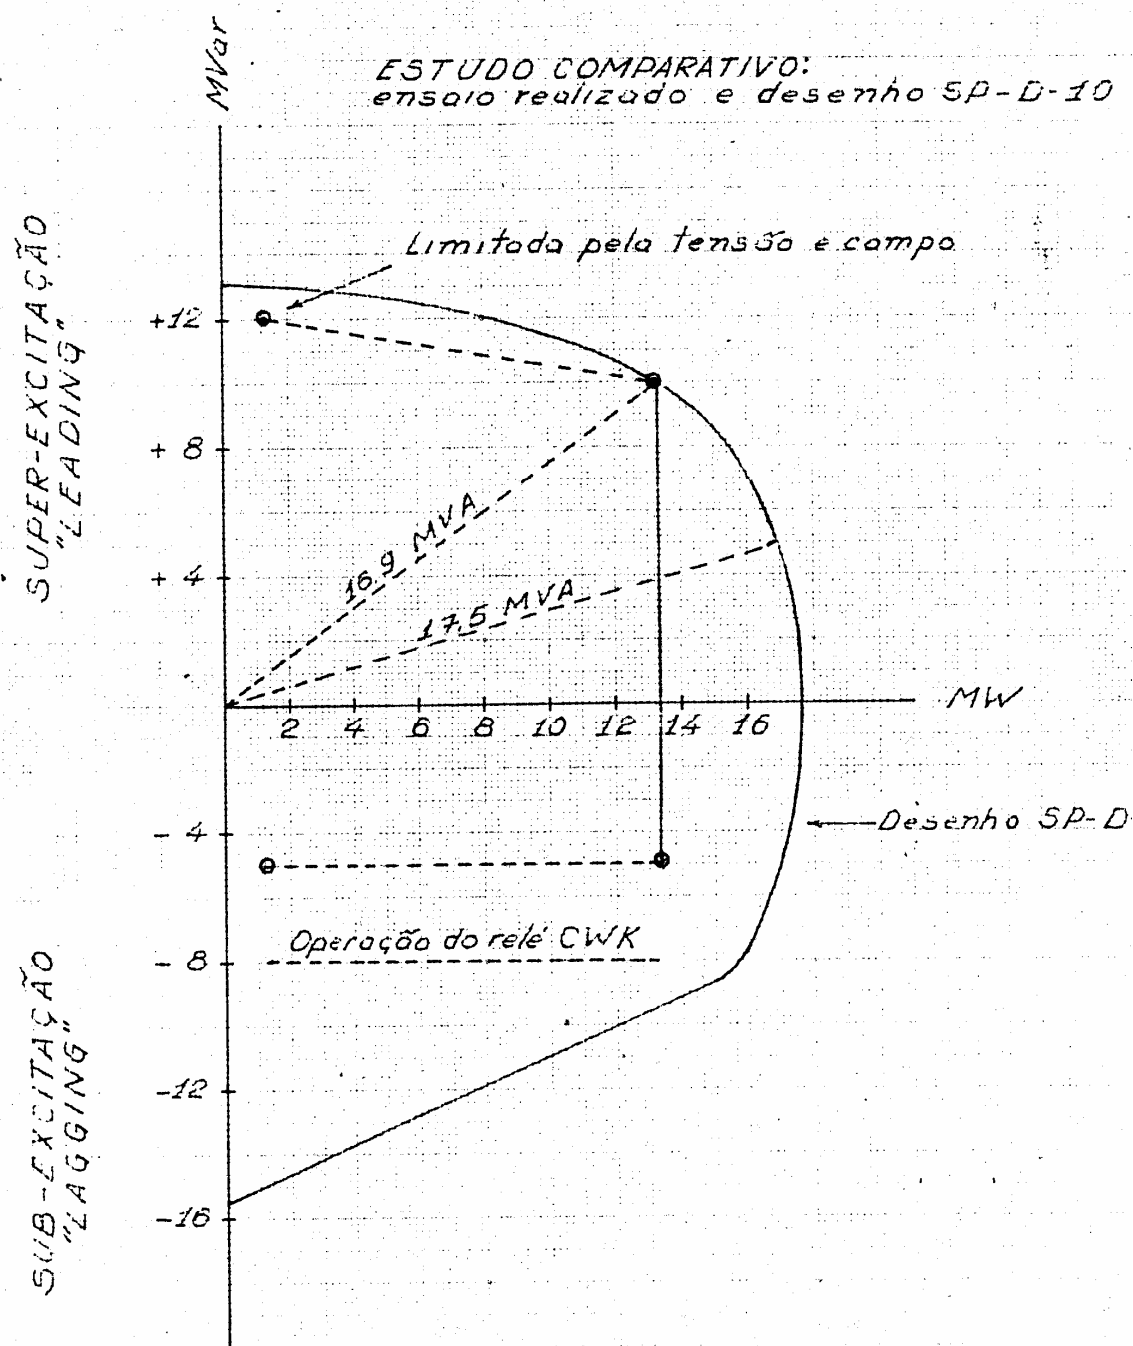


Figura A5 - Curva de operação da unidade nº 2 da UEP.

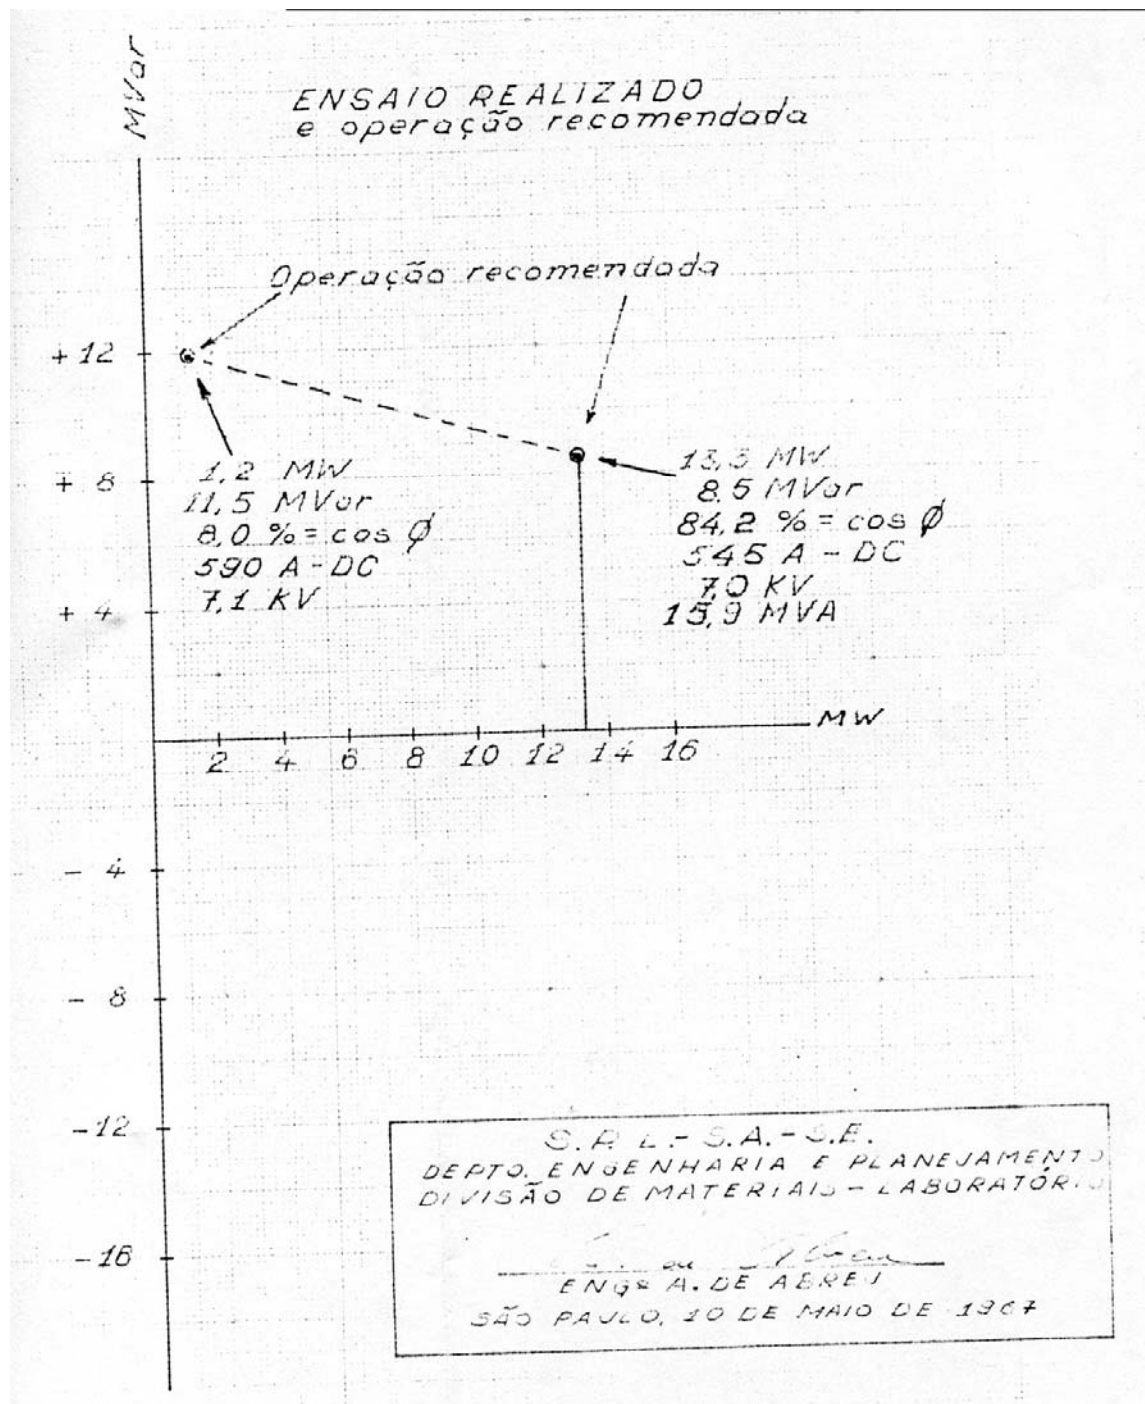


Figura A6 - Gráfico de operação da unidade nº 2 da UEP.

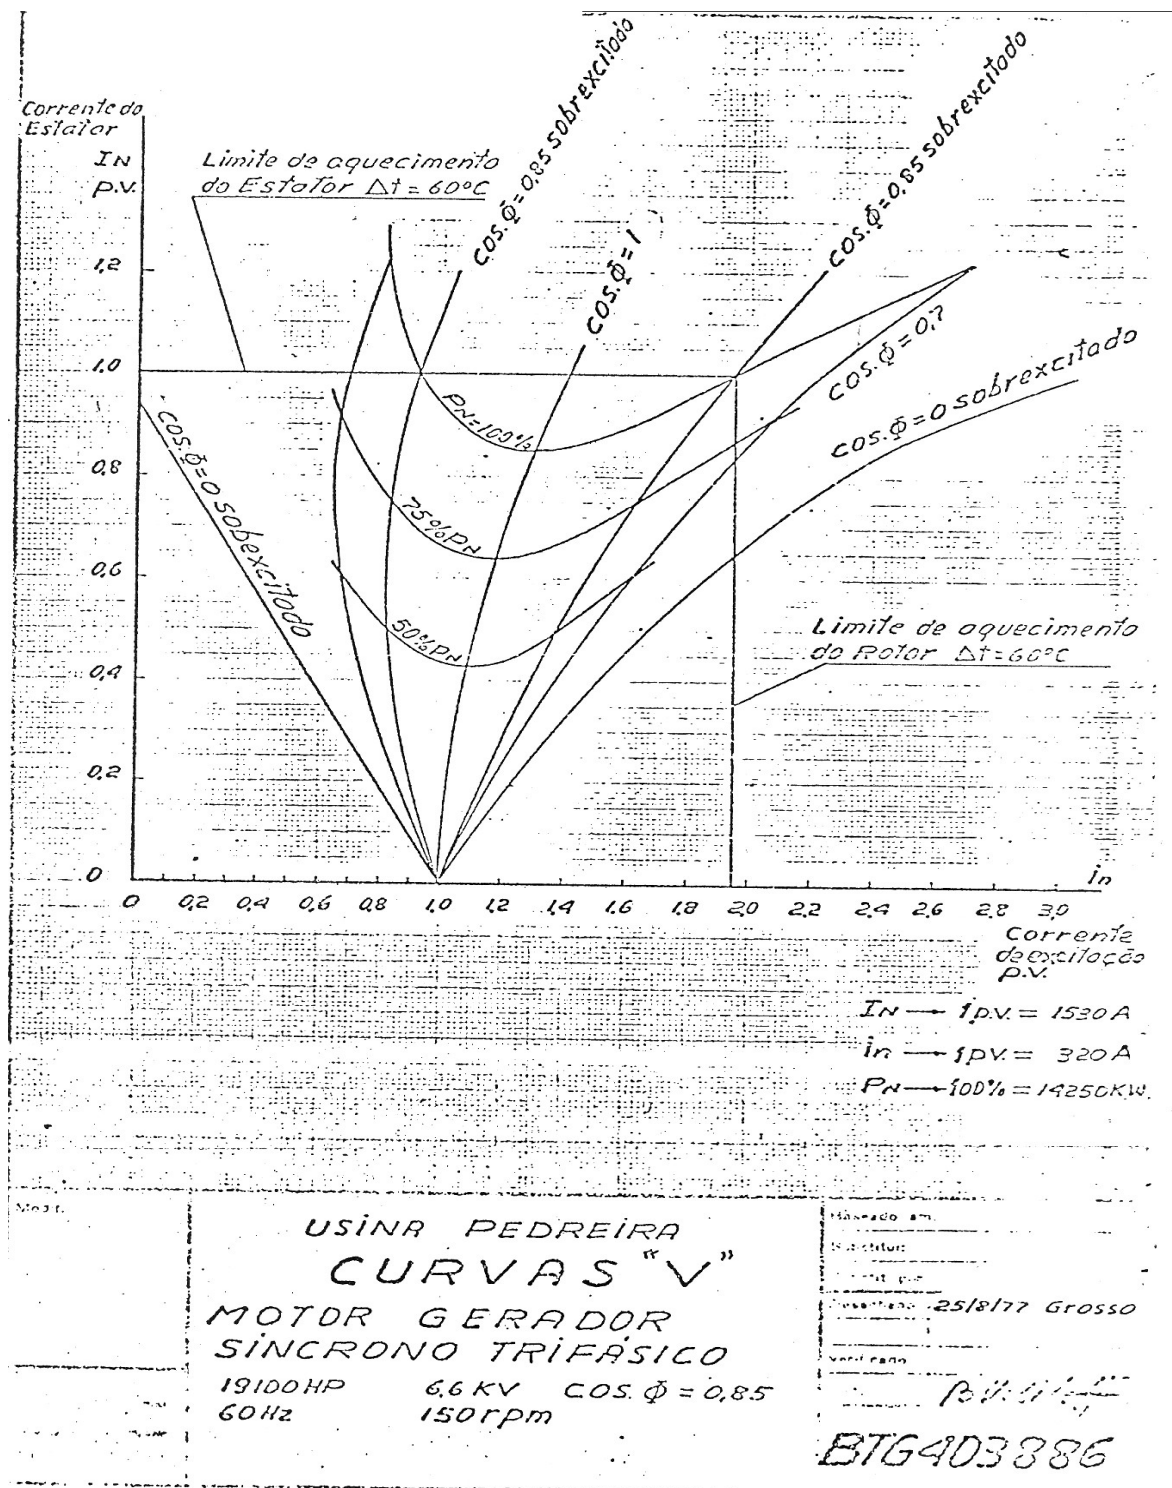


Figura A7 - Curva V da unidade nº 2 da UEP.

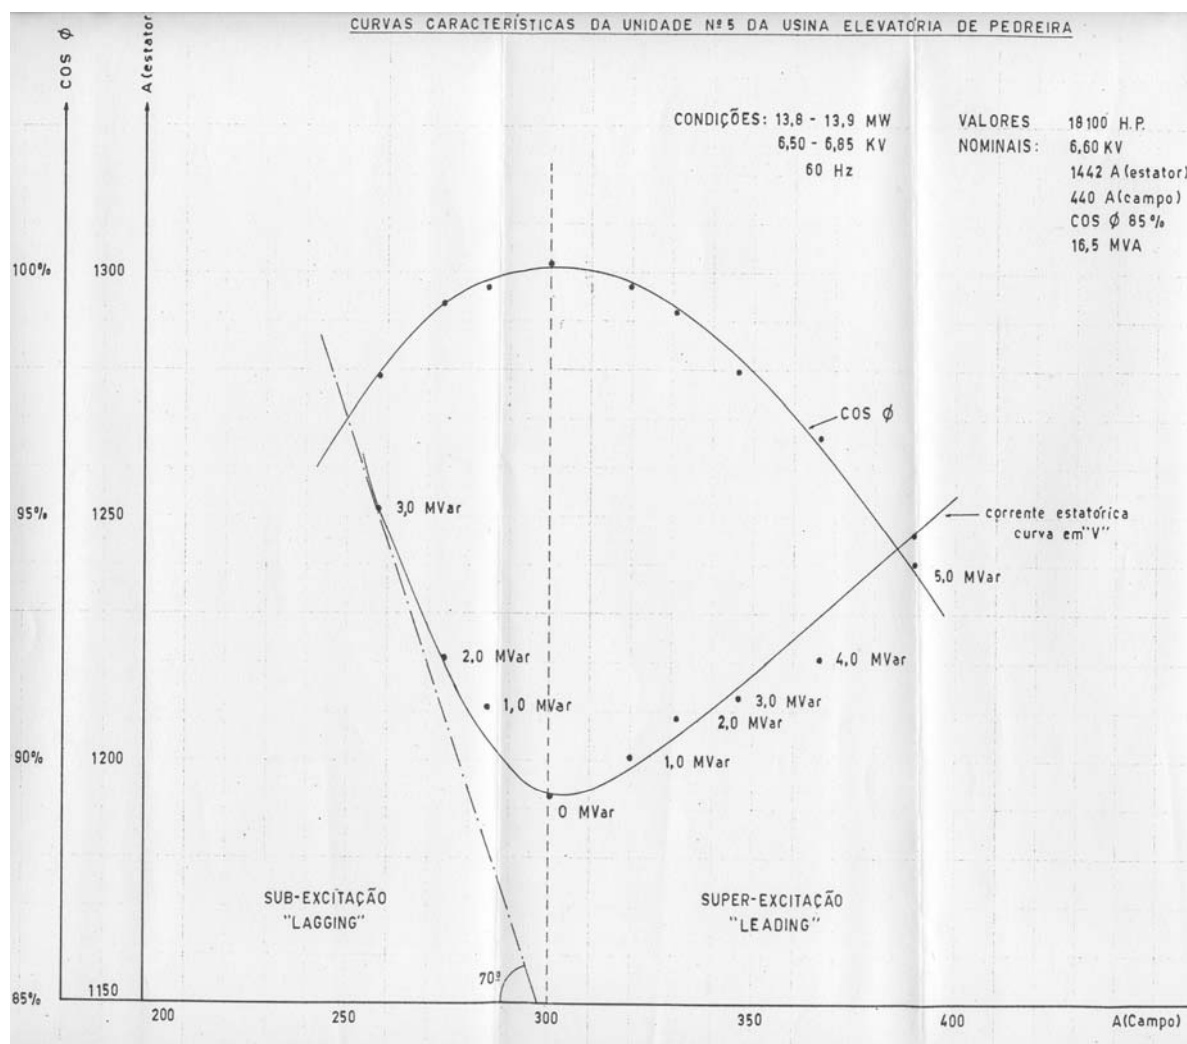


Figura A8 - Curva V da unidade nº 5 da UEP.

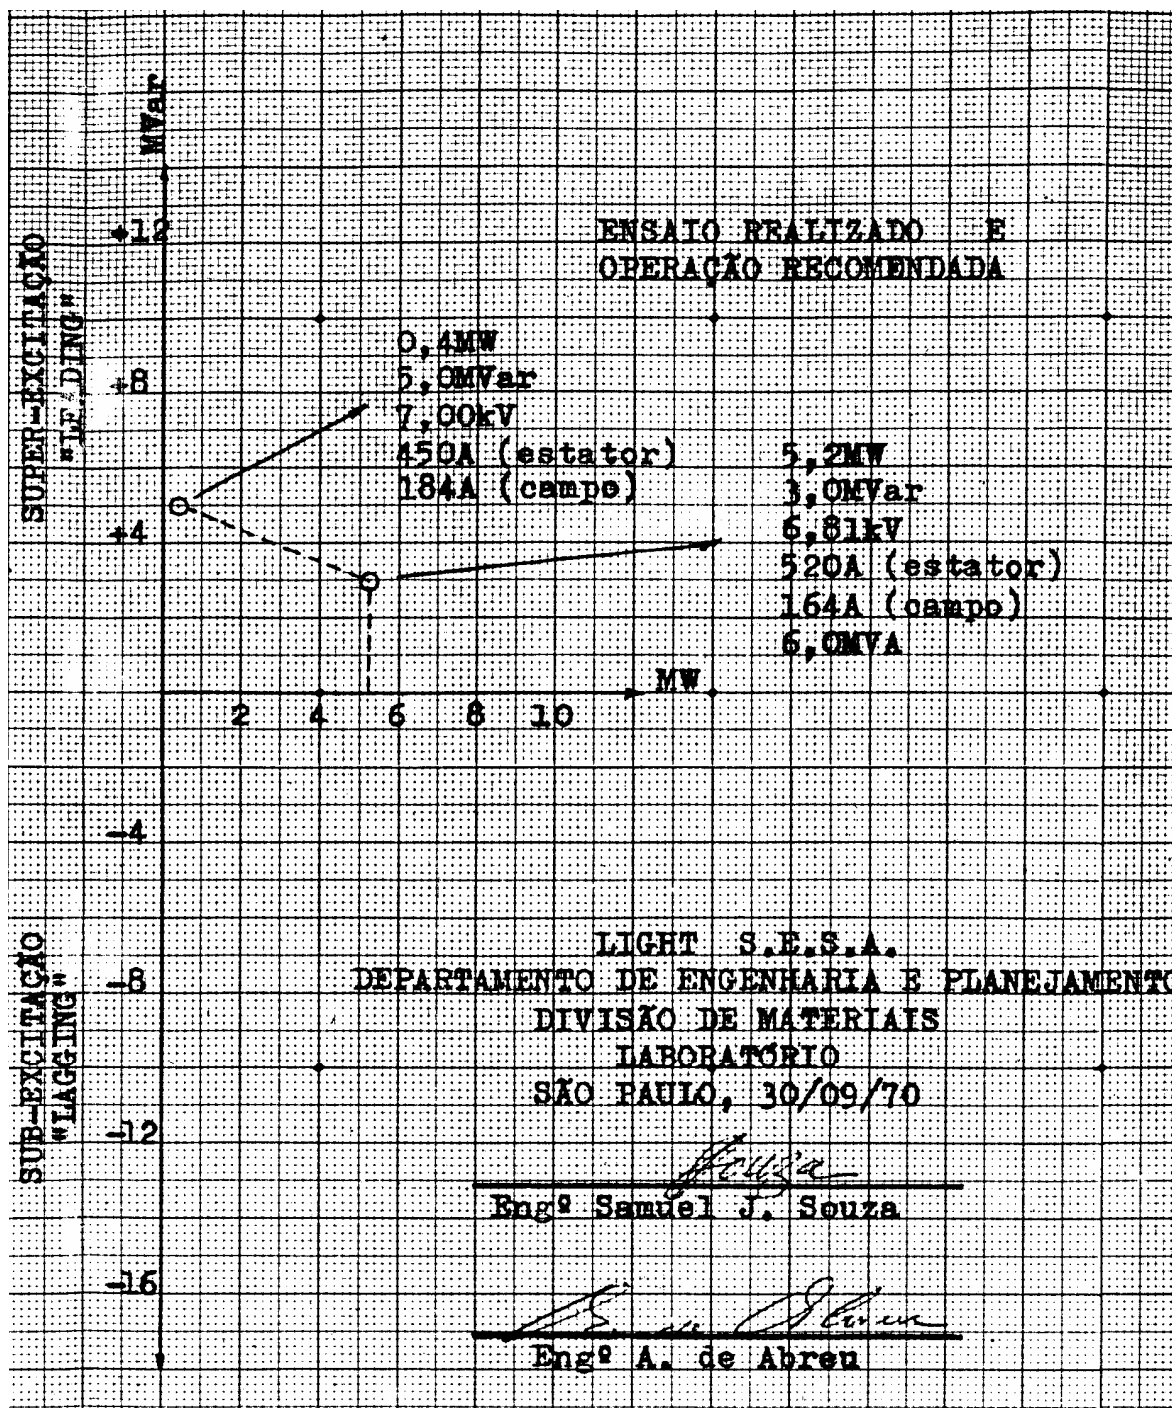


Figura A9 - Gráfico de operação da unidade nº 4 da UEP.

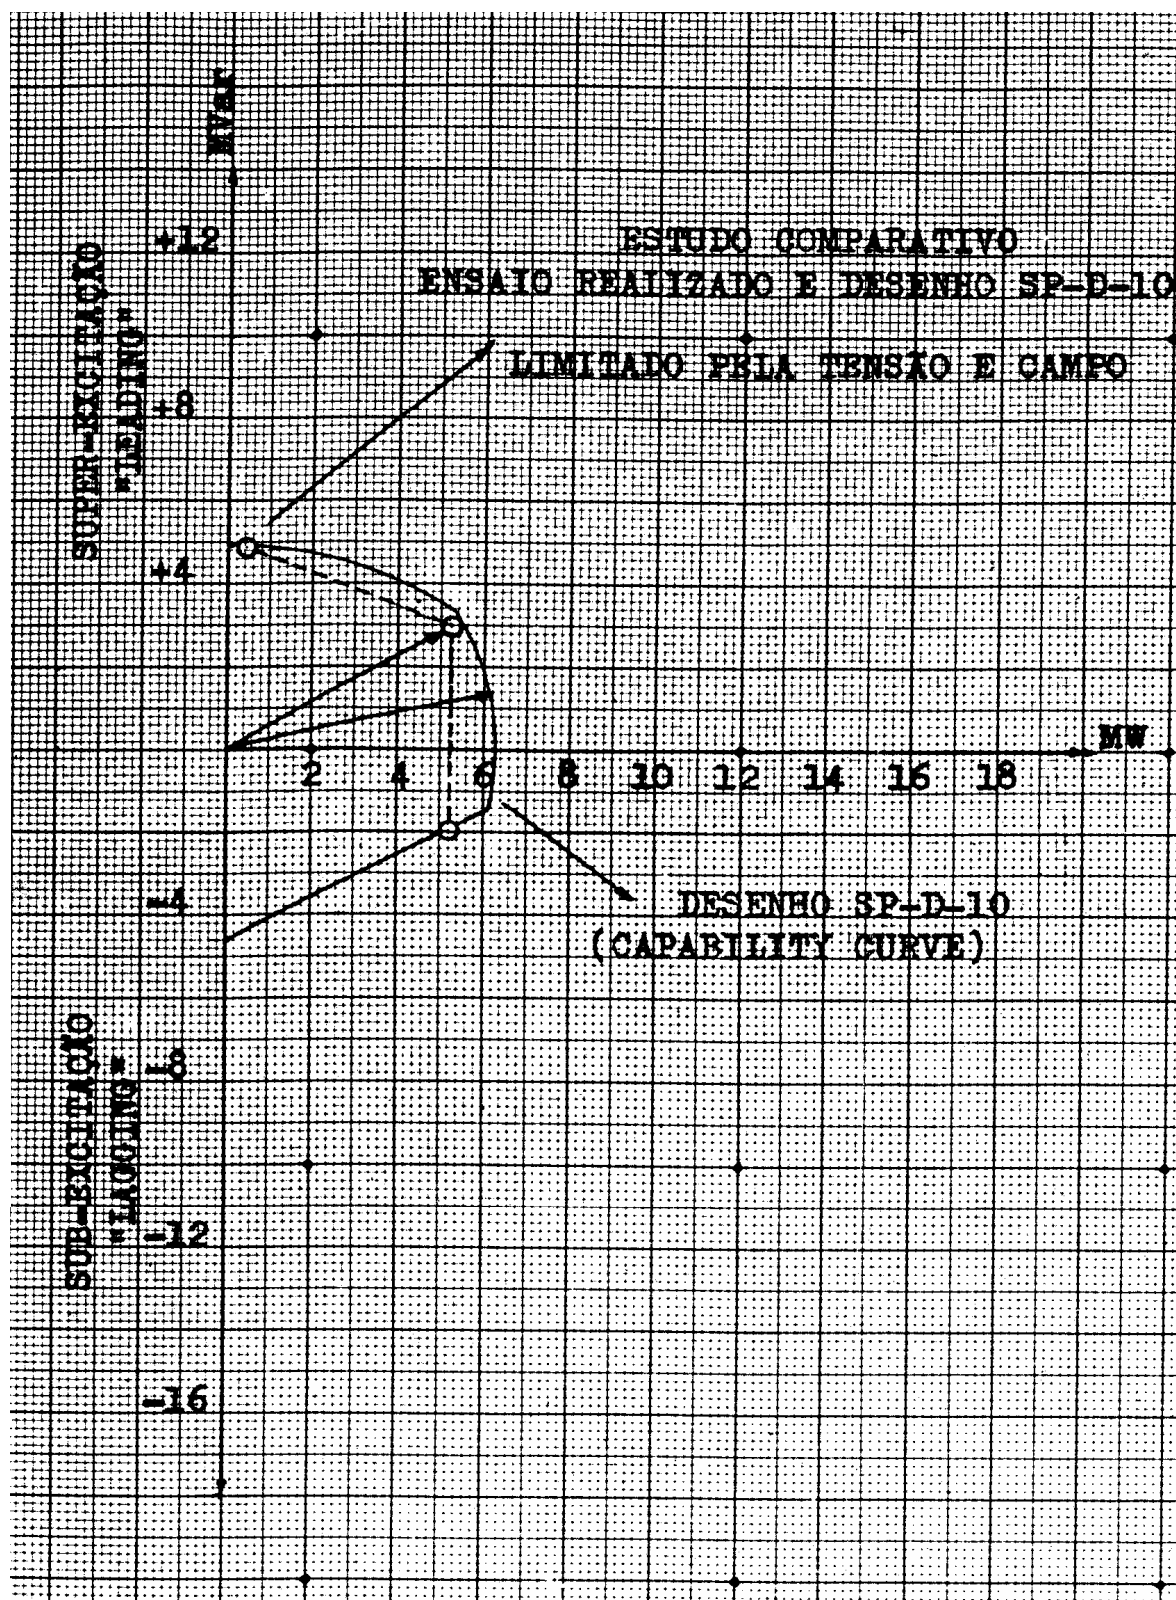


Figura A10 - Curva de operação da unidade nº 4 da UEP.

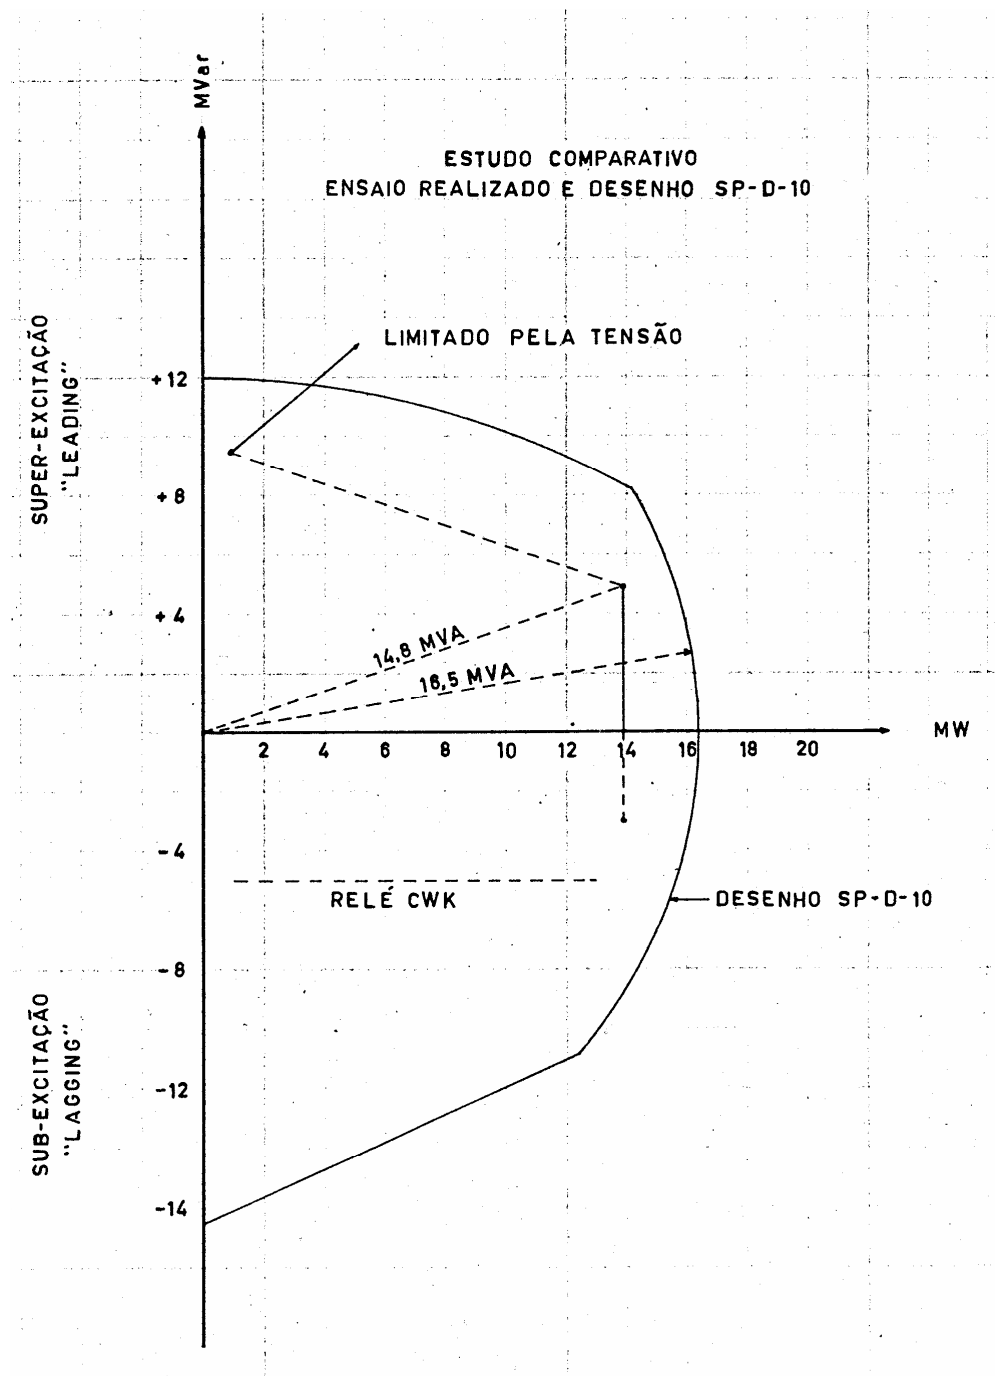


Figura A11- Gráfico de operação da unidade nº 5 da UEP.

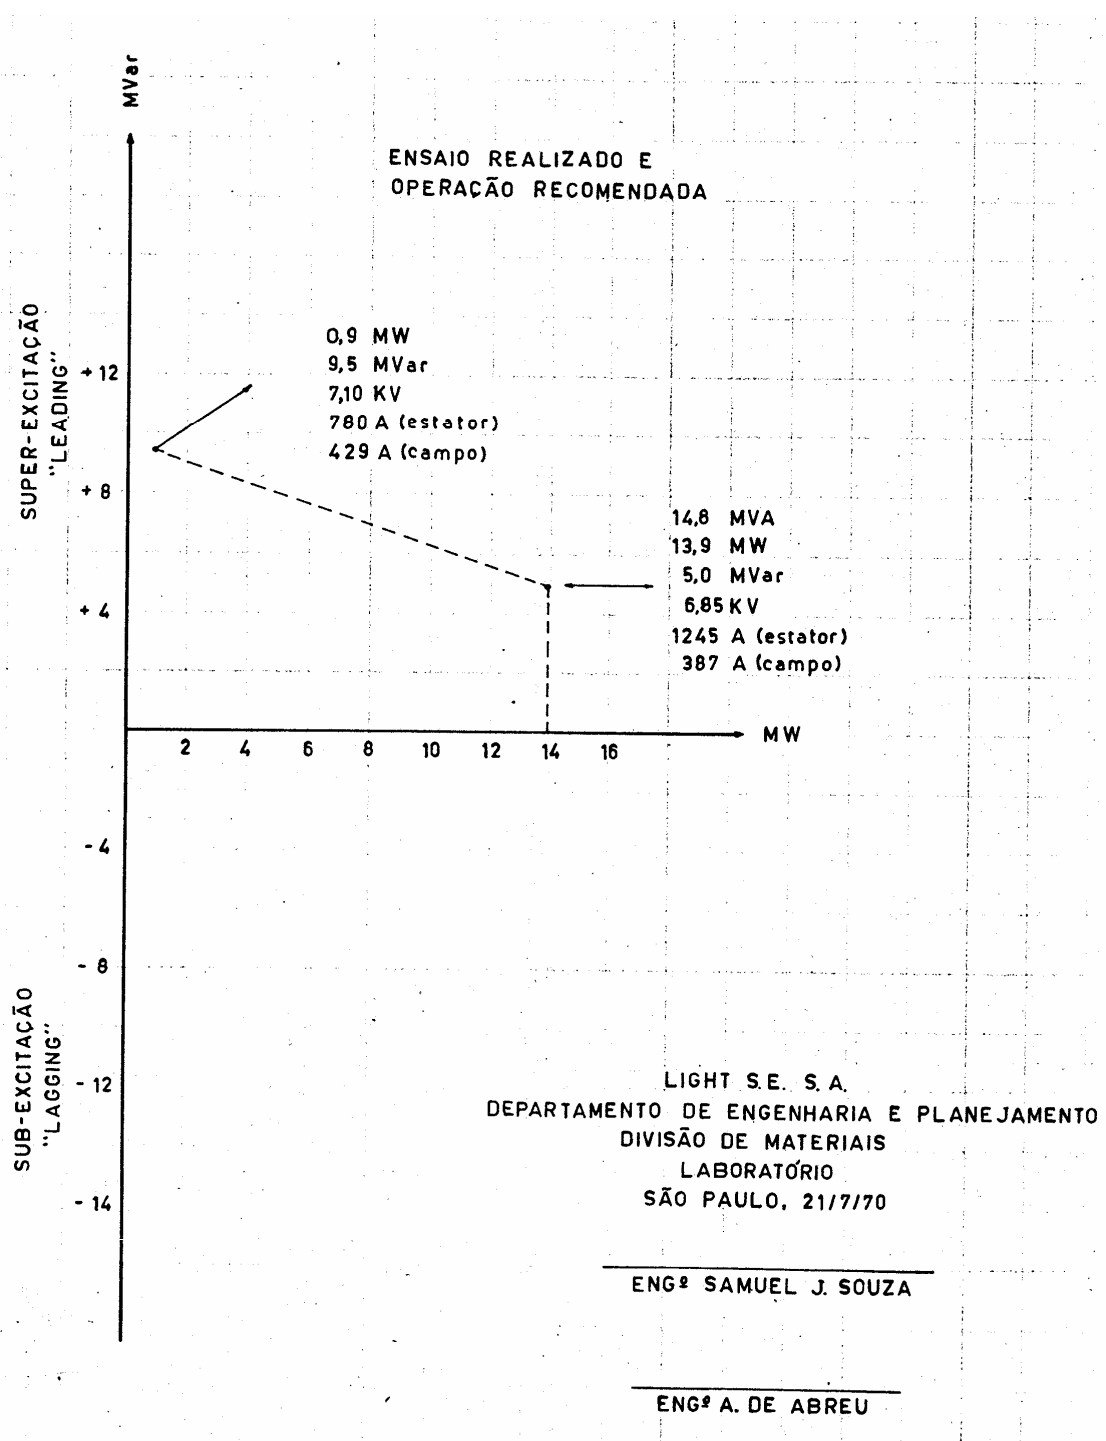


Figura A12 - Gráfico de operação da unidade nº 5 da UEP.

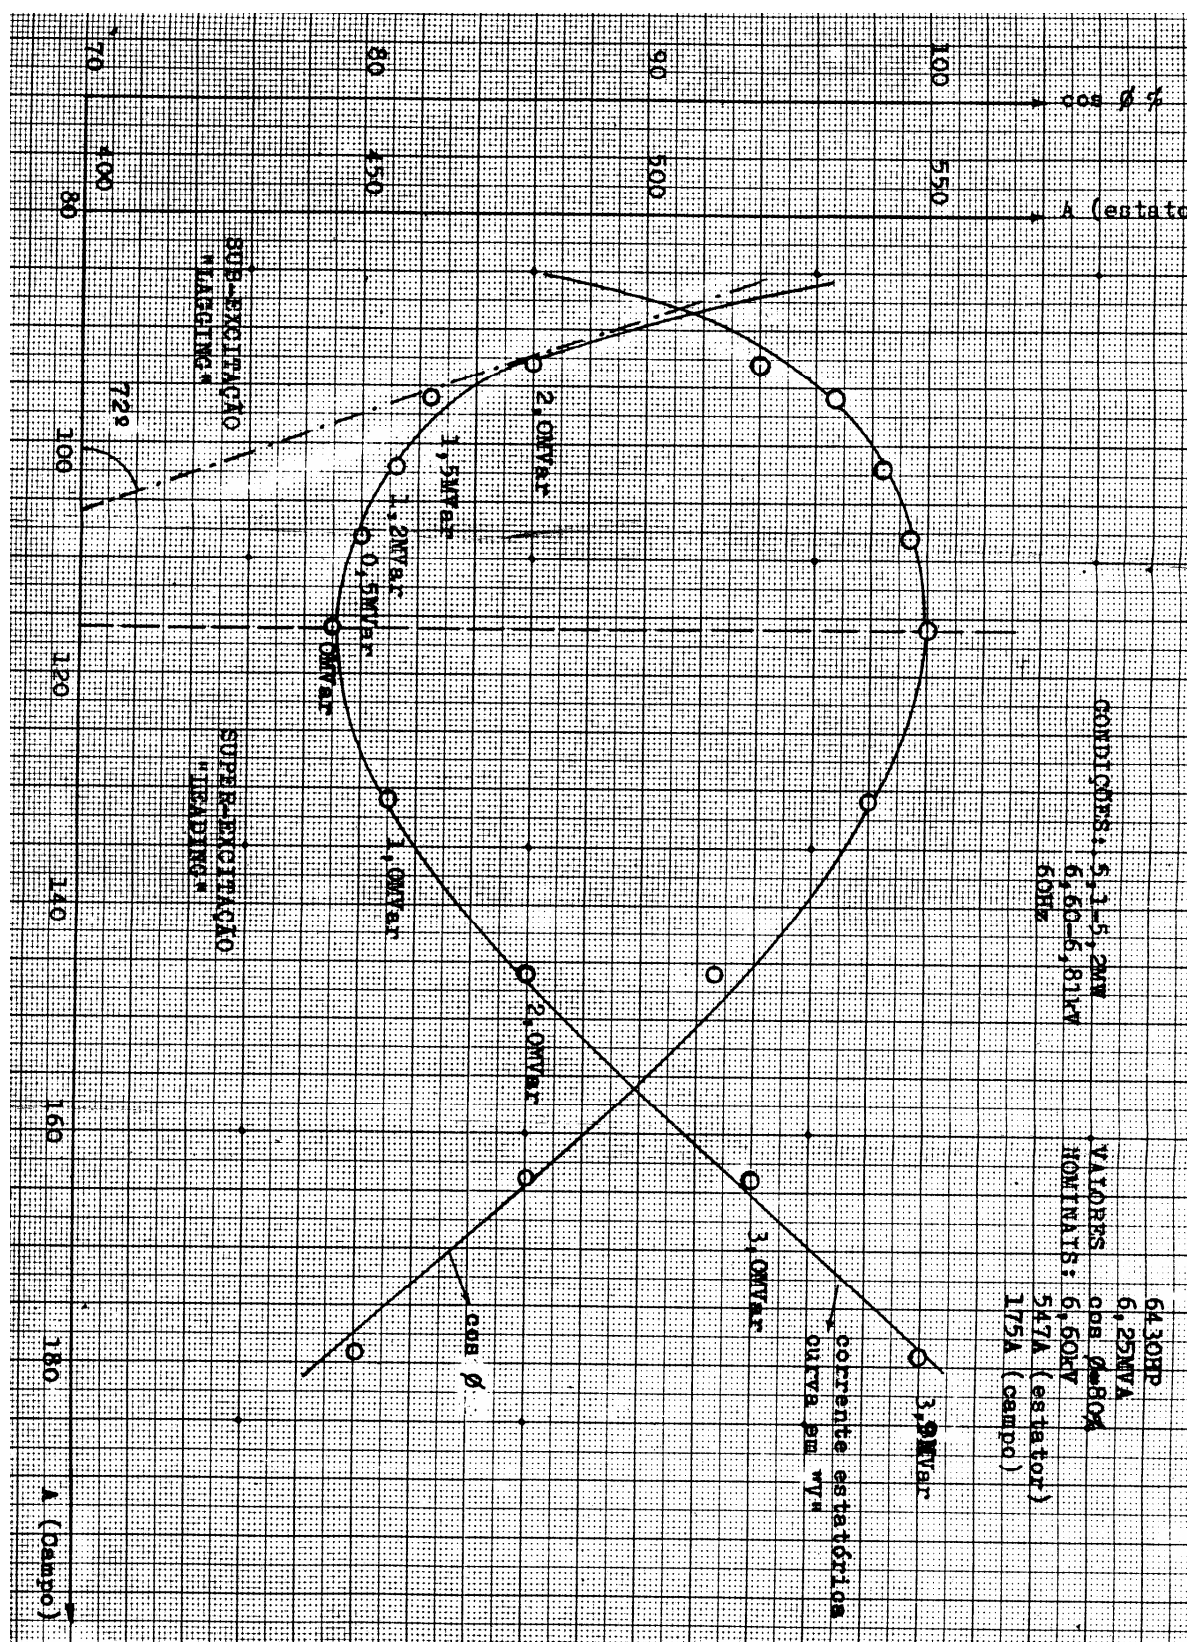


Figura A13 - Curvas características da unidade nº 4 da UEP.

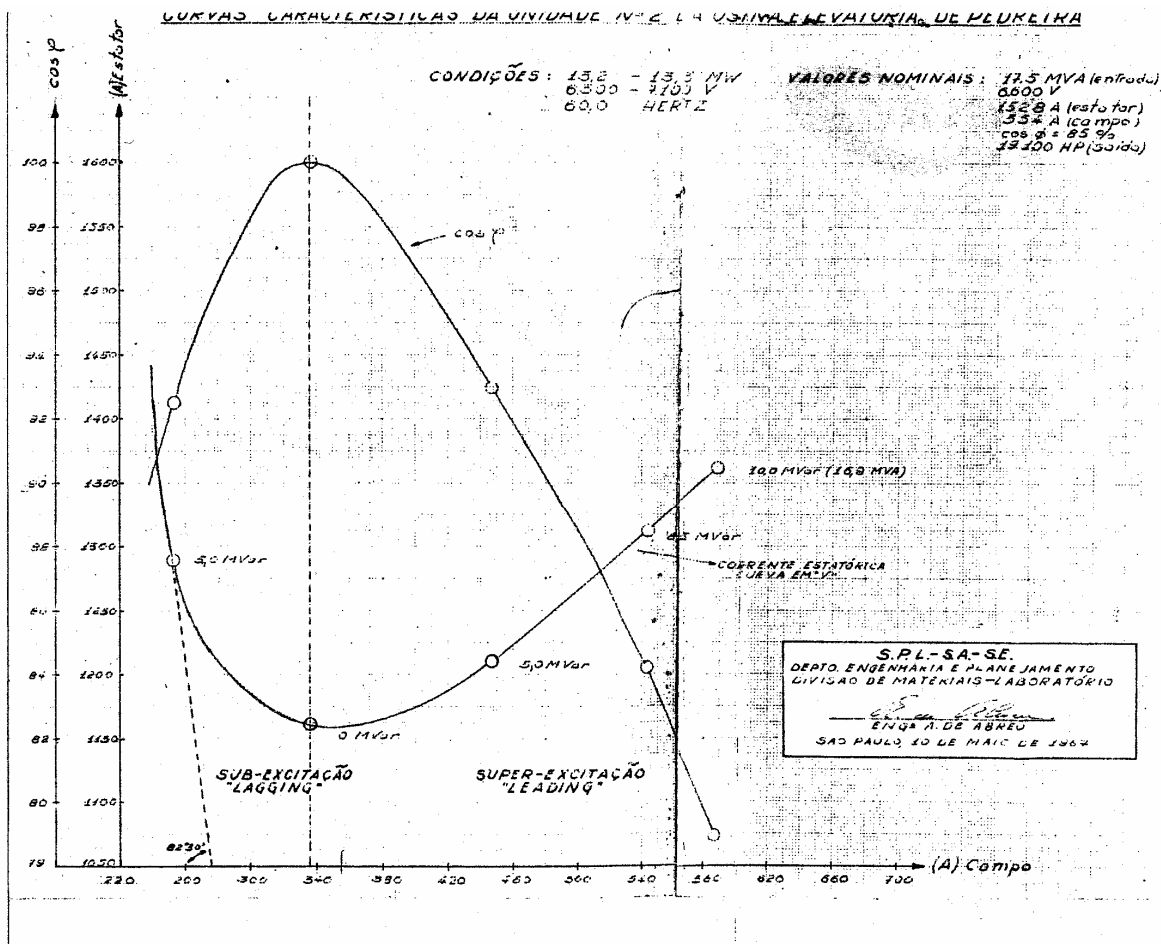


Figura A14 - Curvas características da unidade nº 2 da UEP.

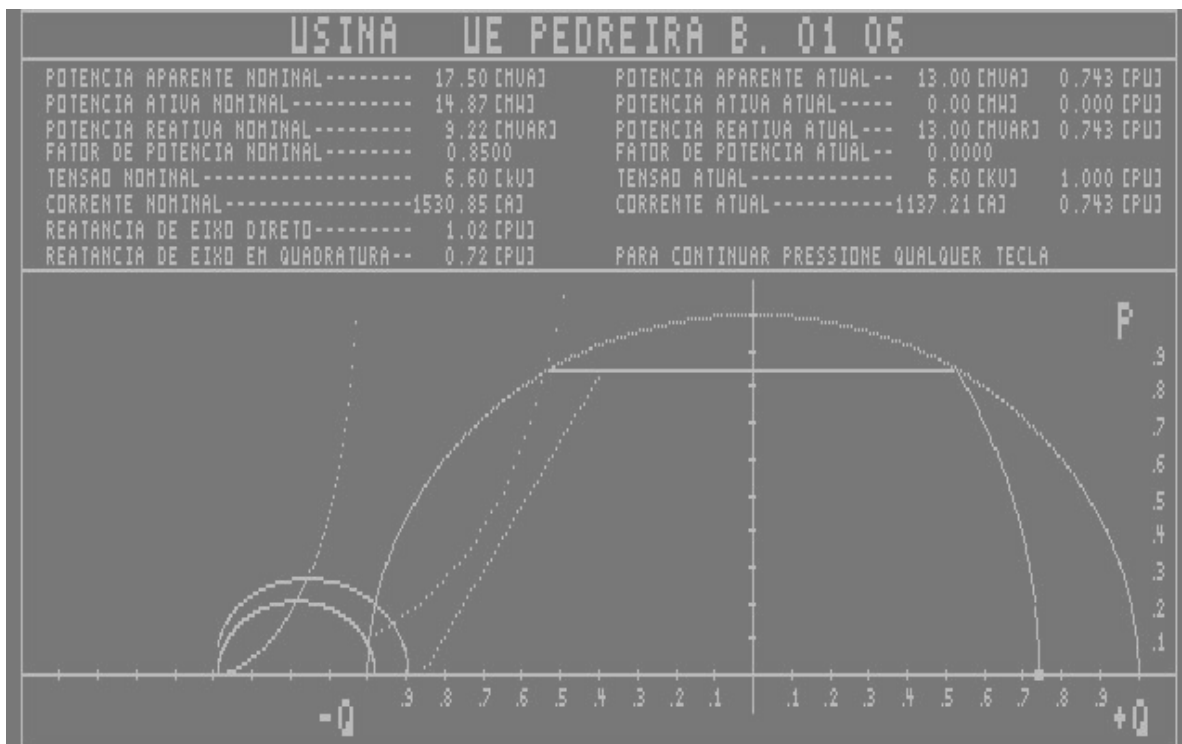


Figura A15 - Curva de capacidade das unidades nº 1 e 6 da UEP.

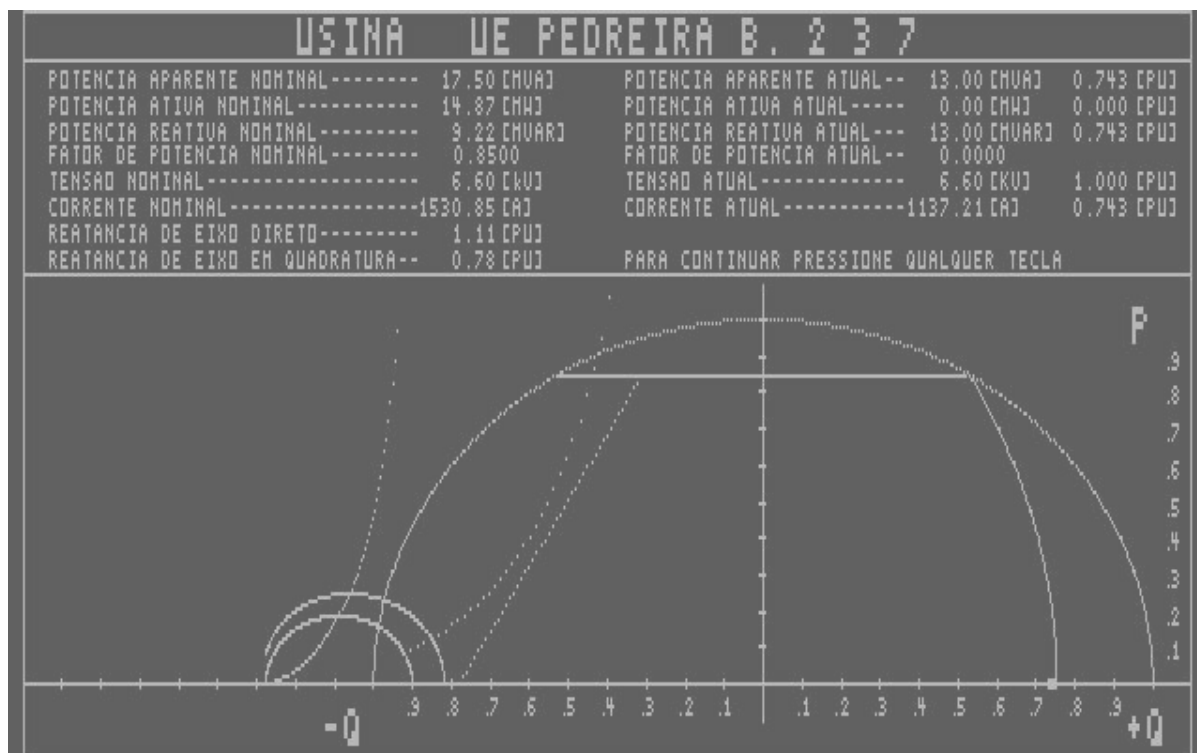


Figura A16 - Curva de capacidade das unidades 2, 3 e 7 da UEP.

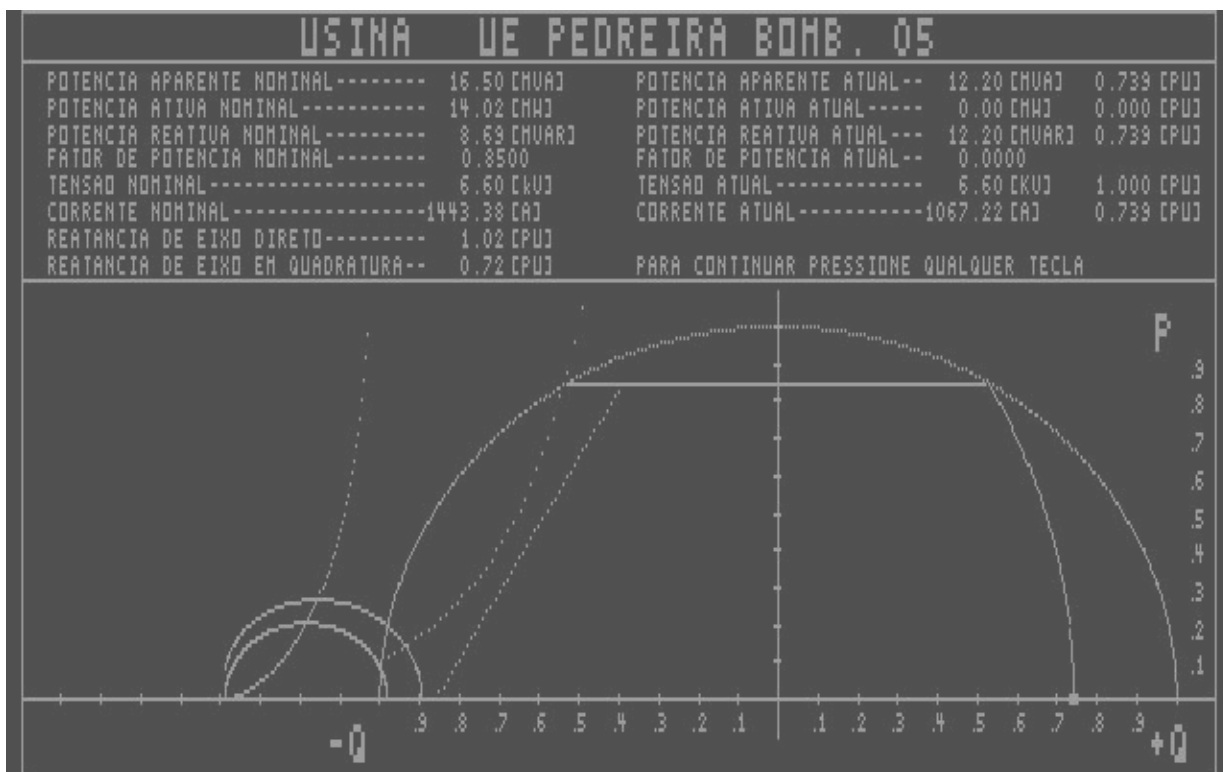


Figura A17 - Curva de capacidade da unidade nº 5 da UEP.

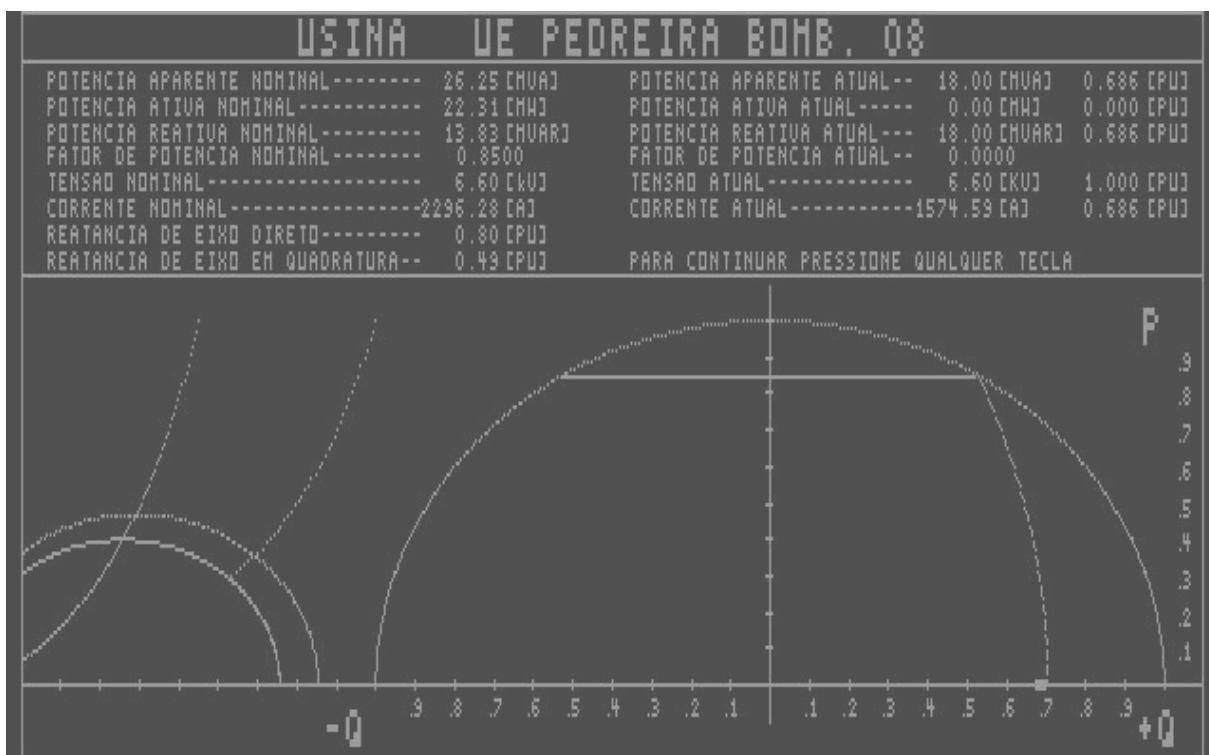


Figura A18 - Curva de capacidade da unidade nº 8 da UEP.

Anexo B – Usina Hidroelétrica Henry Borden

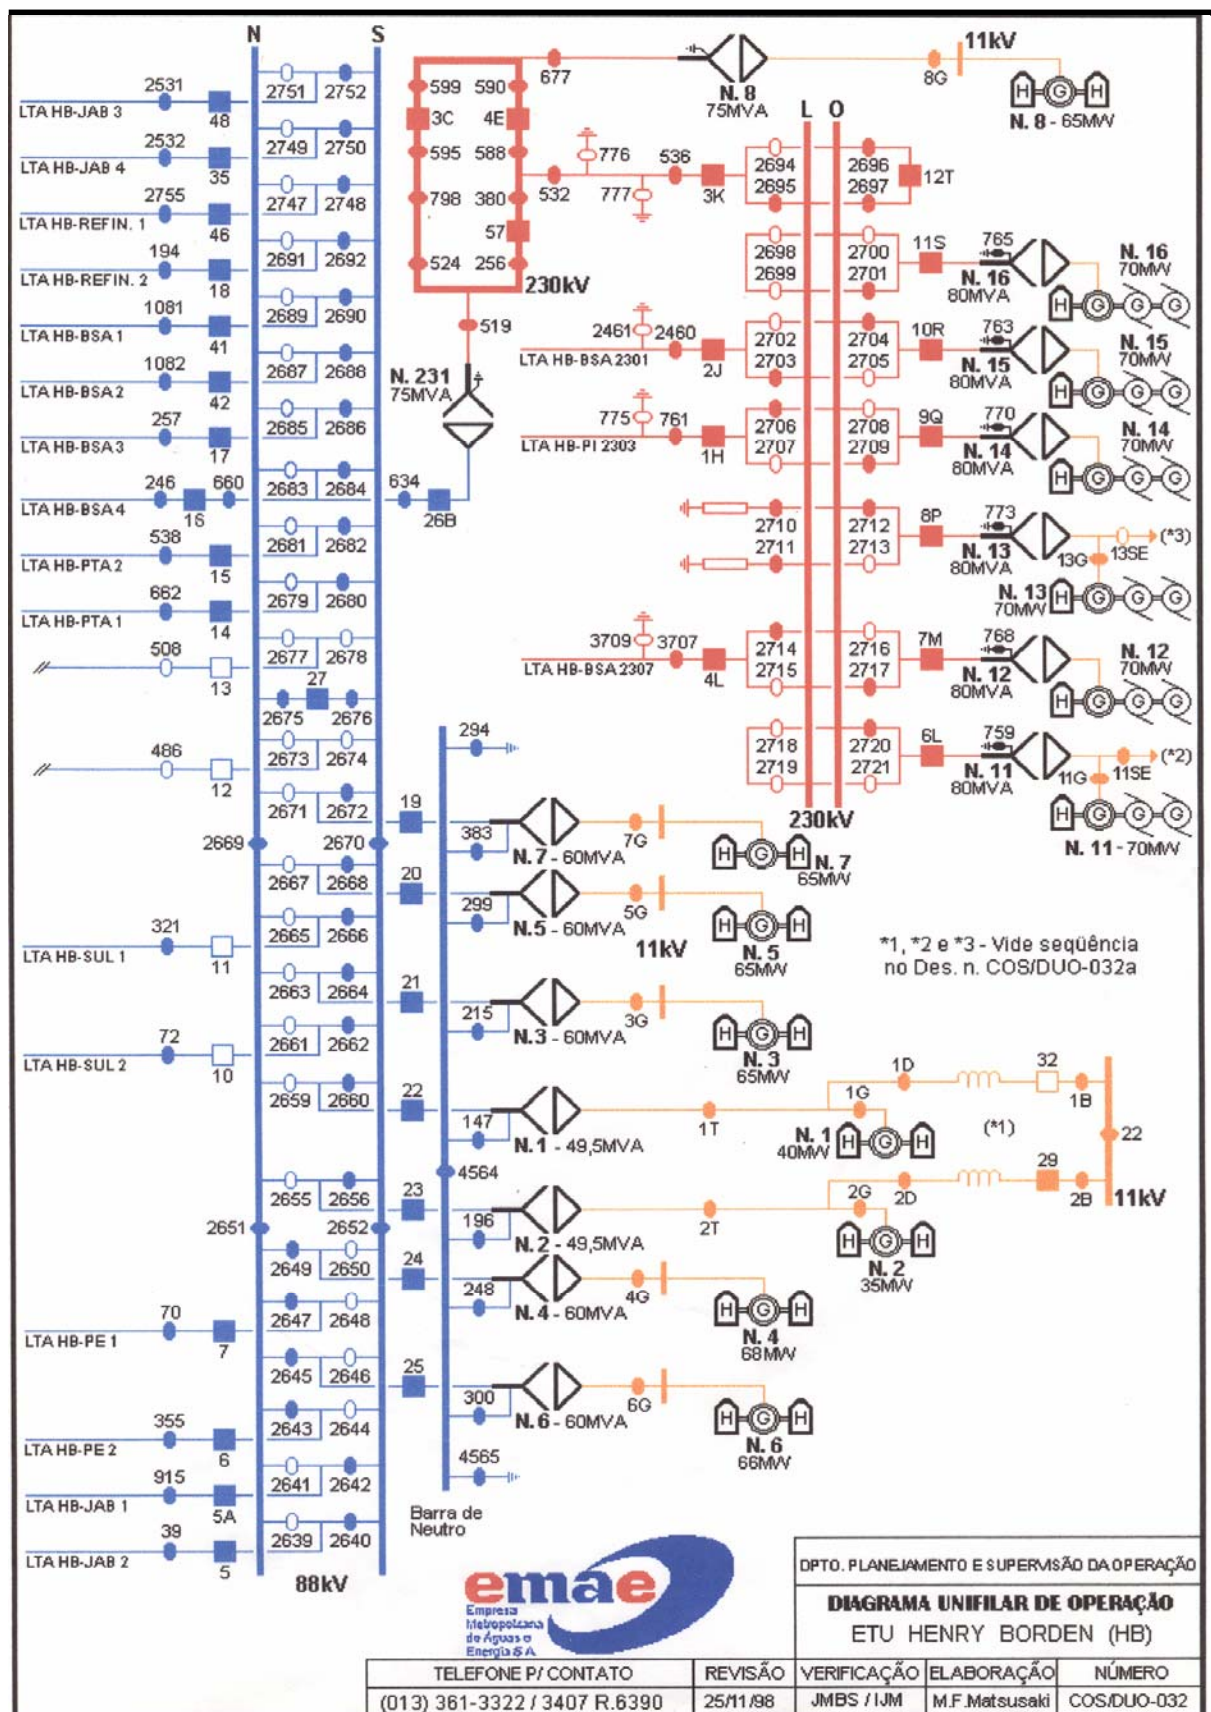


Figura B1 - Diagrama elétrico da ETU Henry Borden.

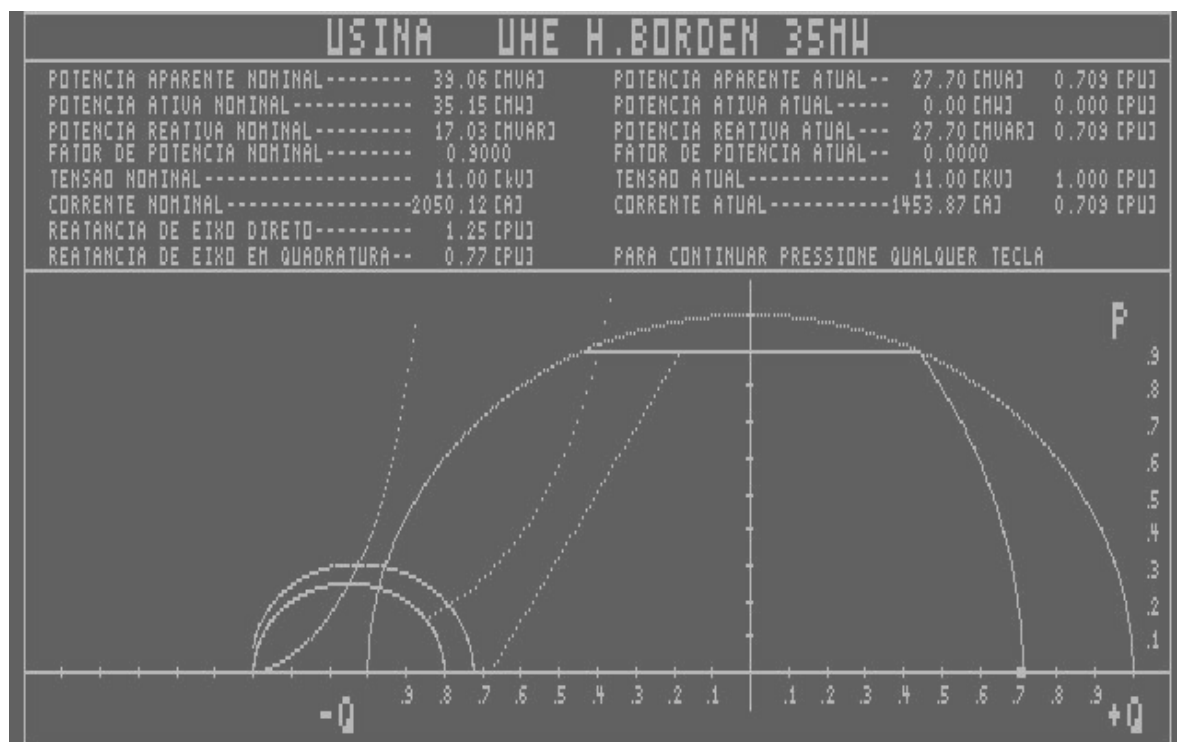


Figura B2 - Curva de capacidade das unidades de 35 MW de UHB.

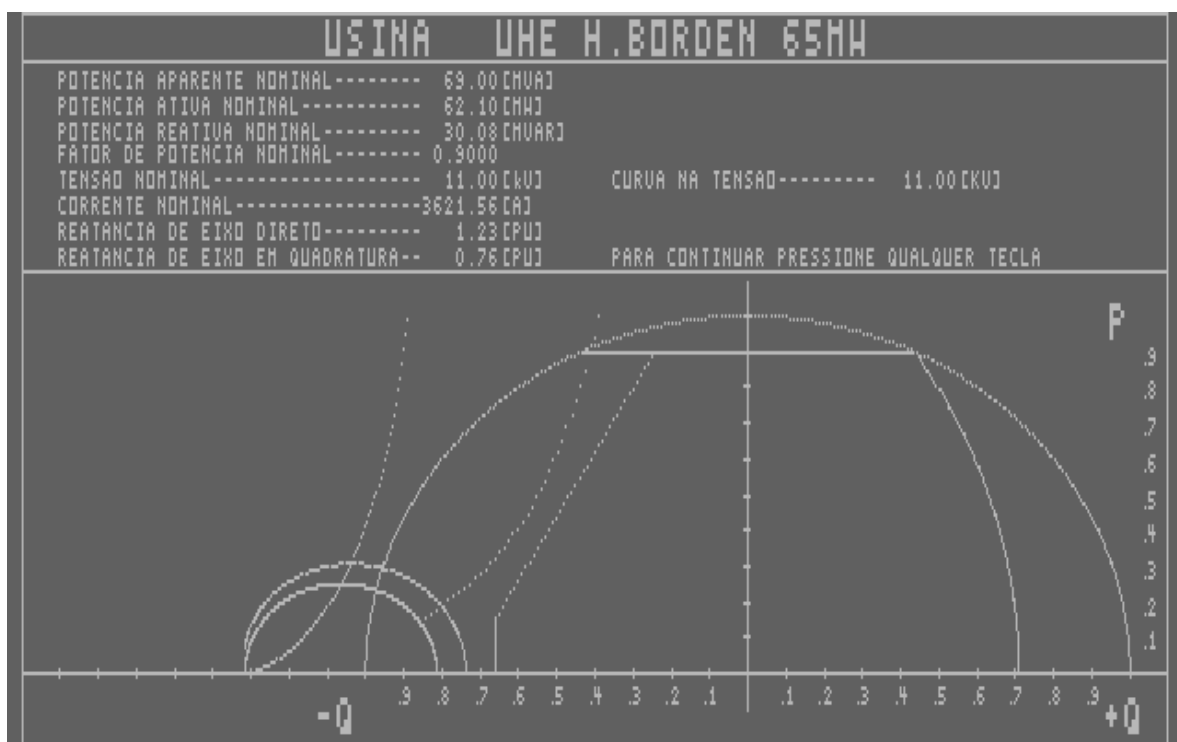


Figura B3 - Curva de capacidade das unidades de 65MW de UHB.

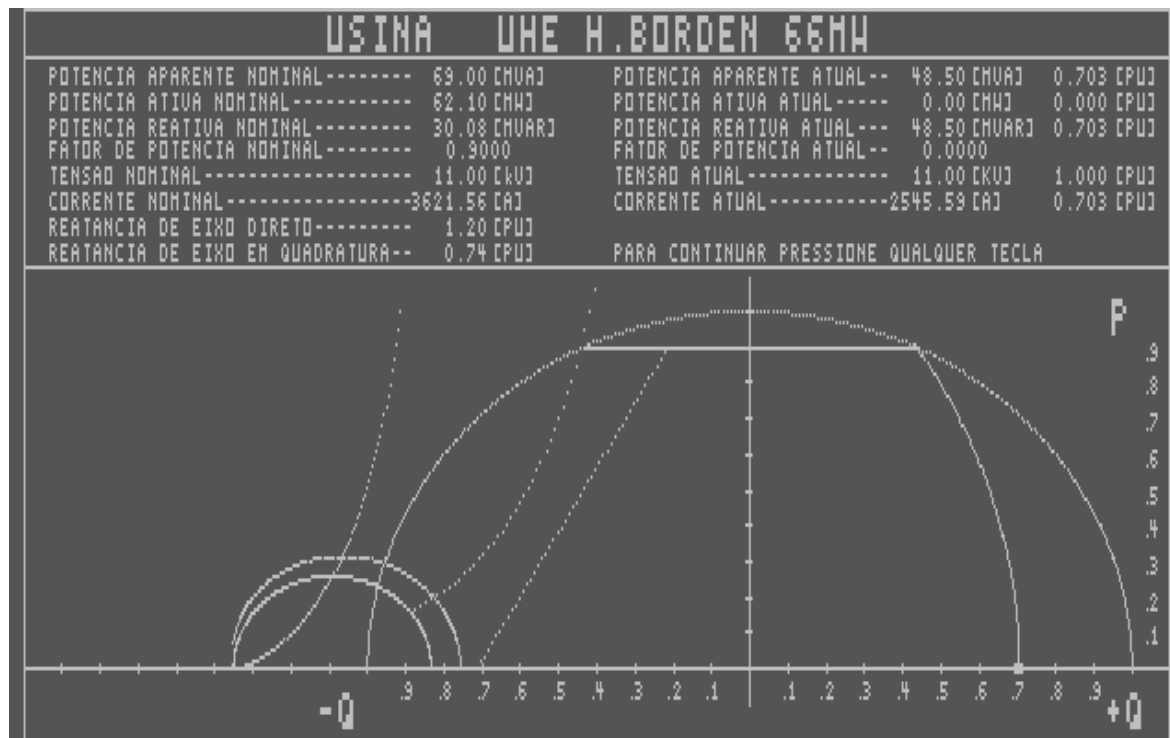


Figura B4 - Curva de capacidade das unidades de 66 MW de UHB

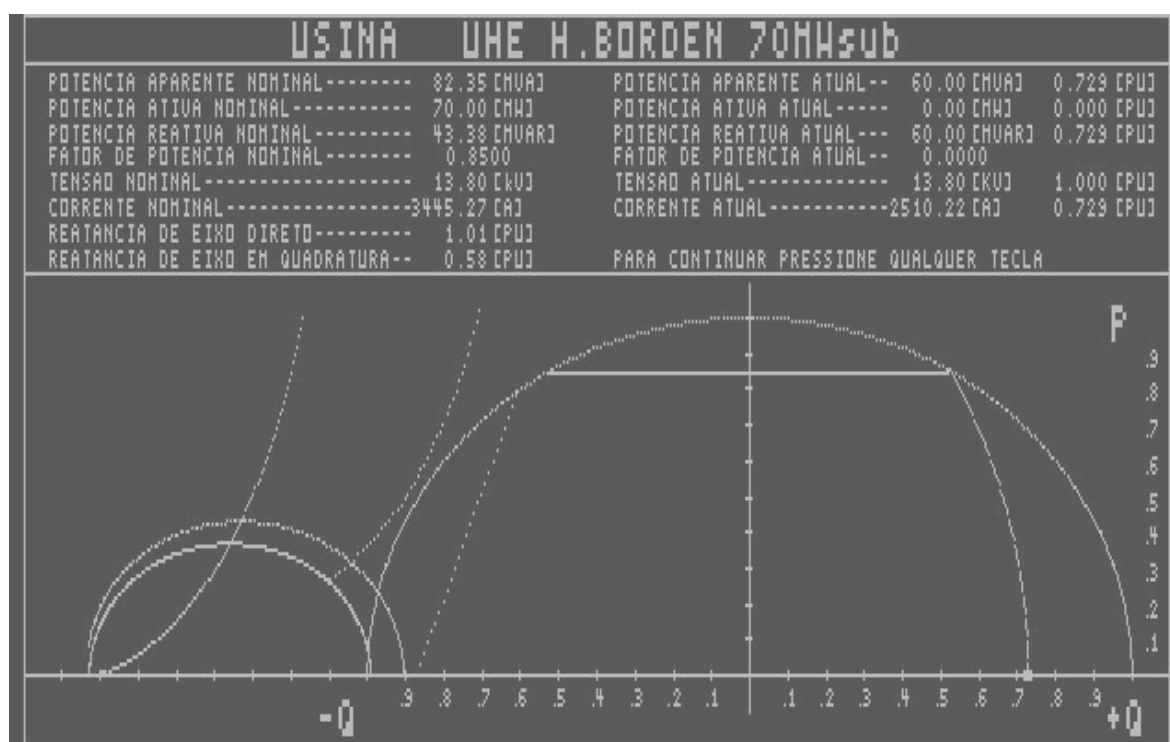


Figura B5 - Curva de capacidade das unidades de 70 MW de UHB.

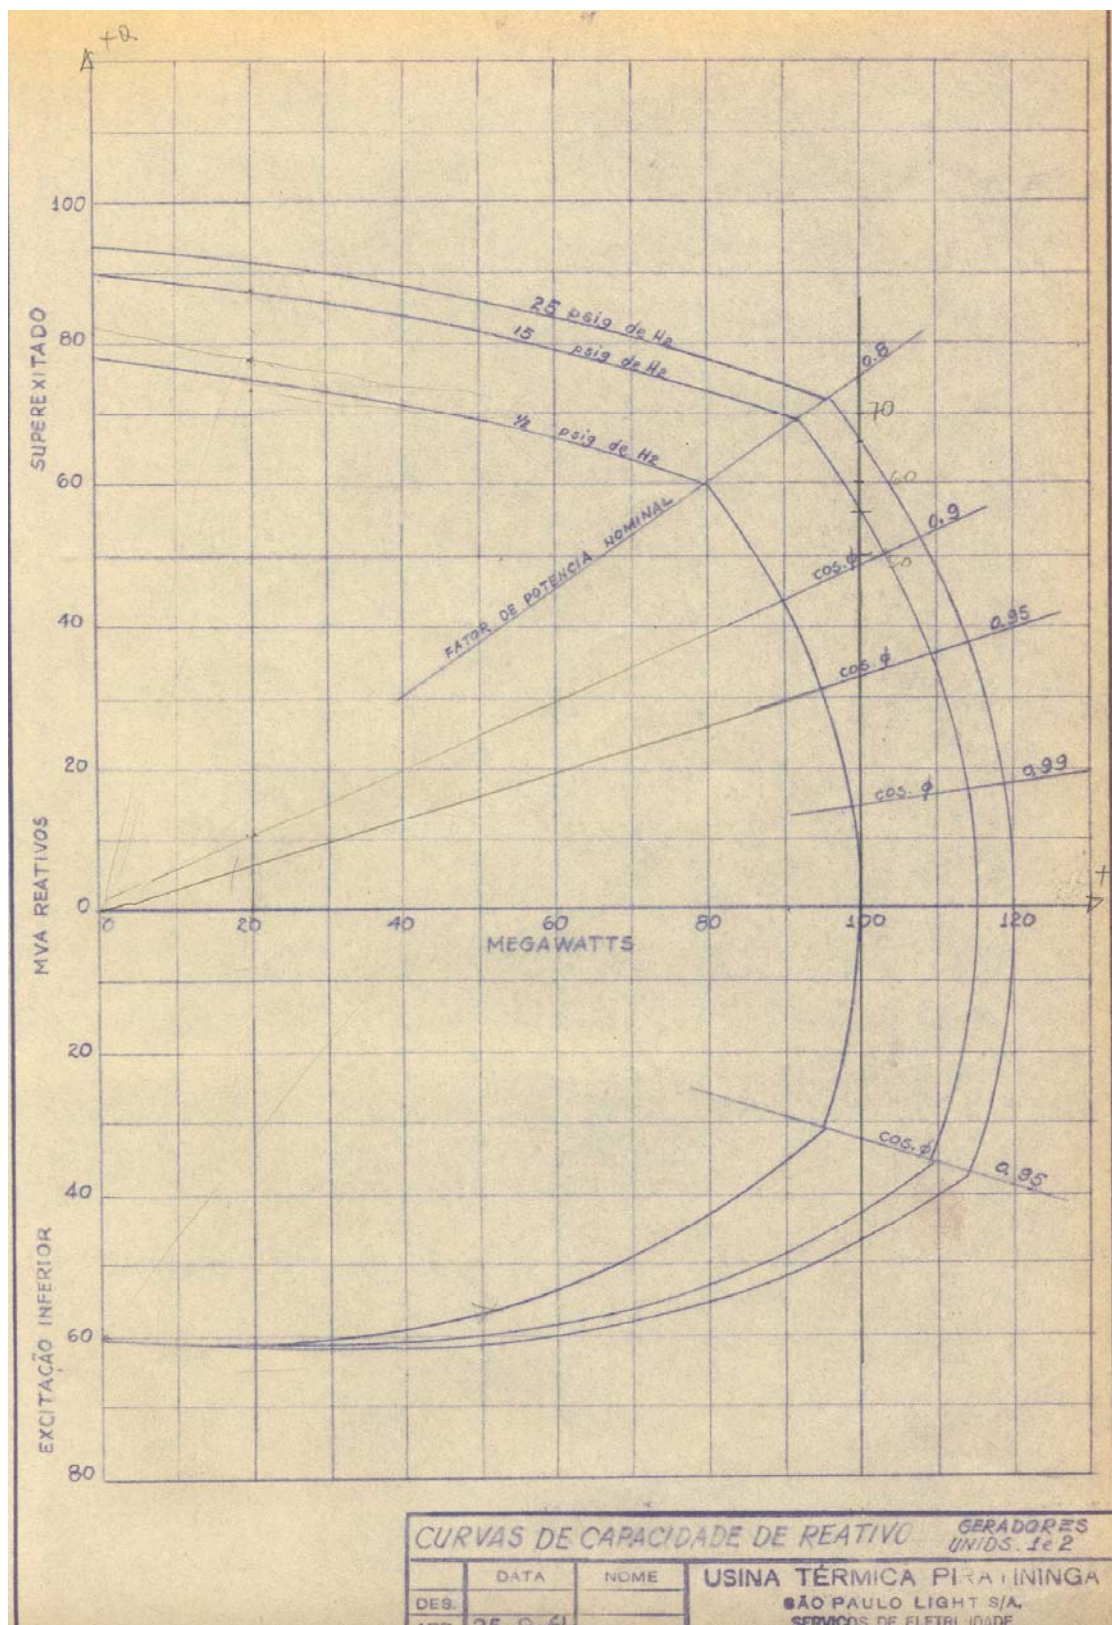


Figura C1 - Curva de capacidade das unidades n° 1 e 2 da Usina Termoeletrica Piratininga.

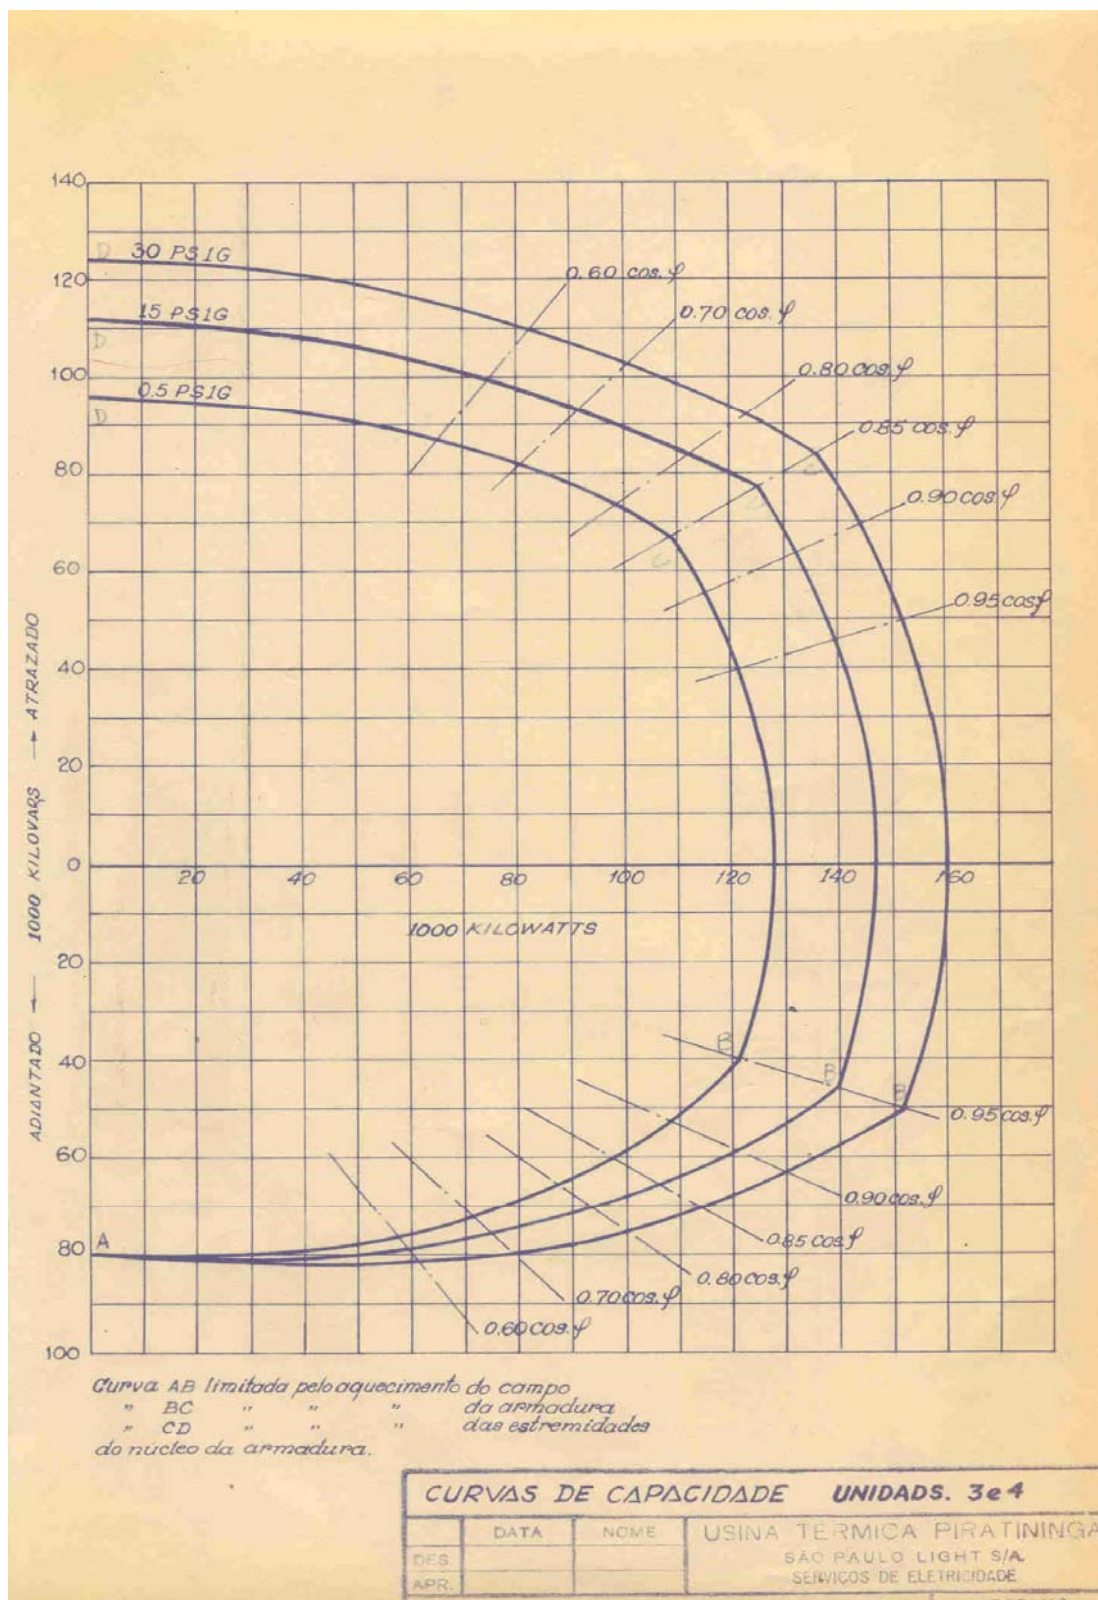


Figura C2 - Curva de capacidade das unidades nº 3 e 4 da Usina Termoelétrica Piratininga.

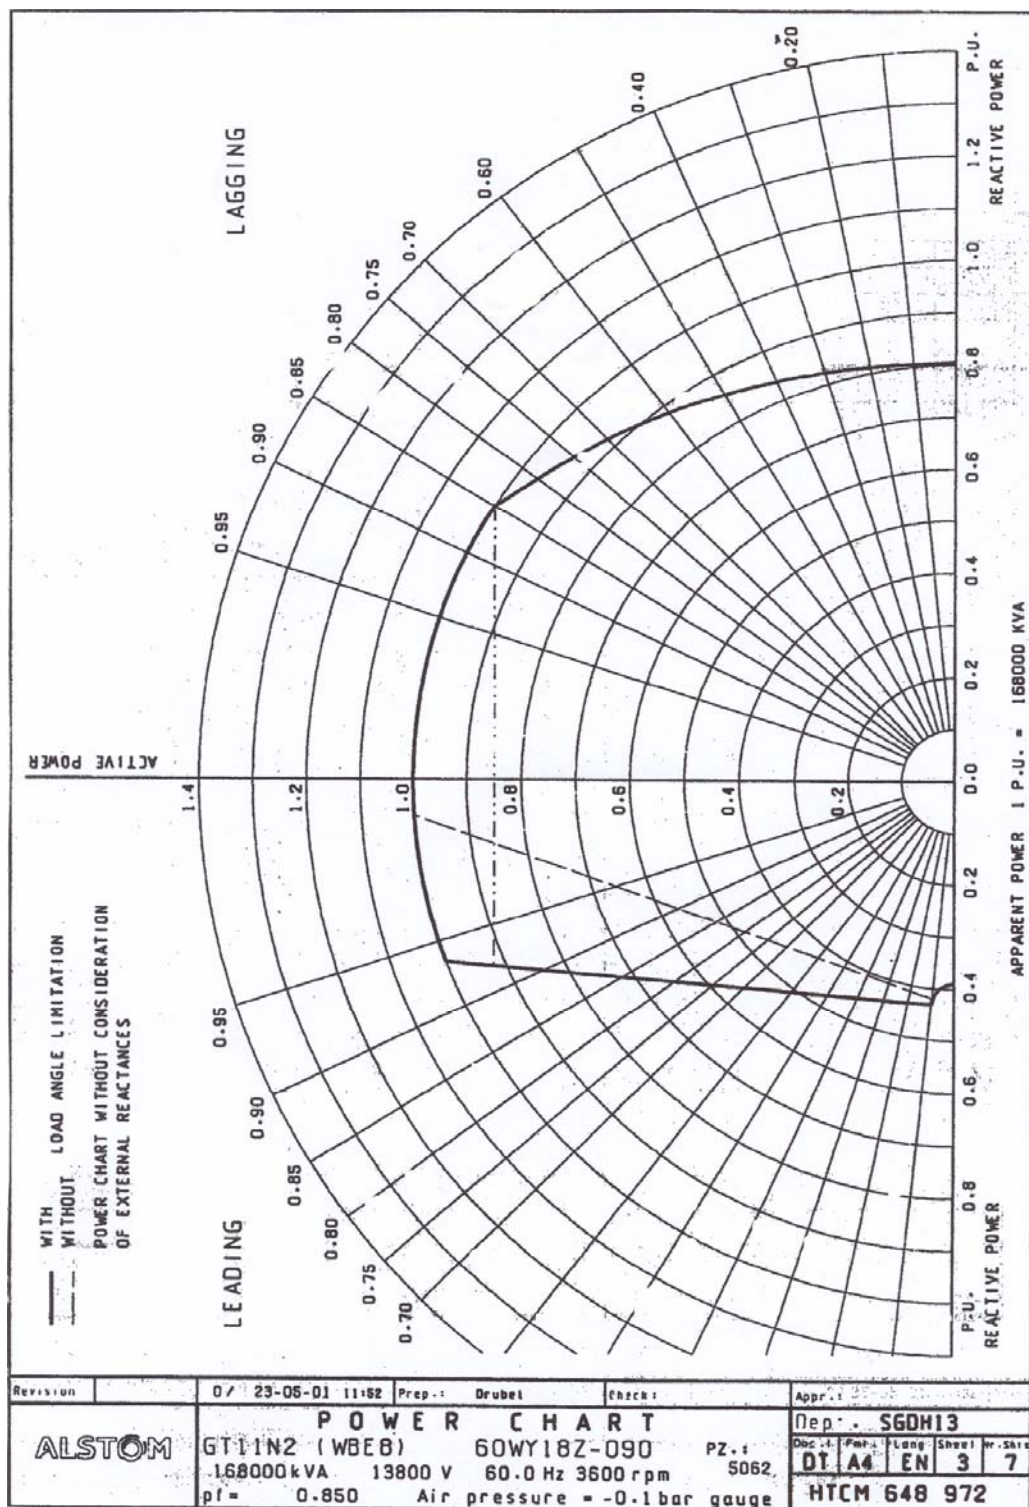


Figura D1 - Curva de capacidade das unidades geradoras da Usina Termoeletrica Nova Piratininga.

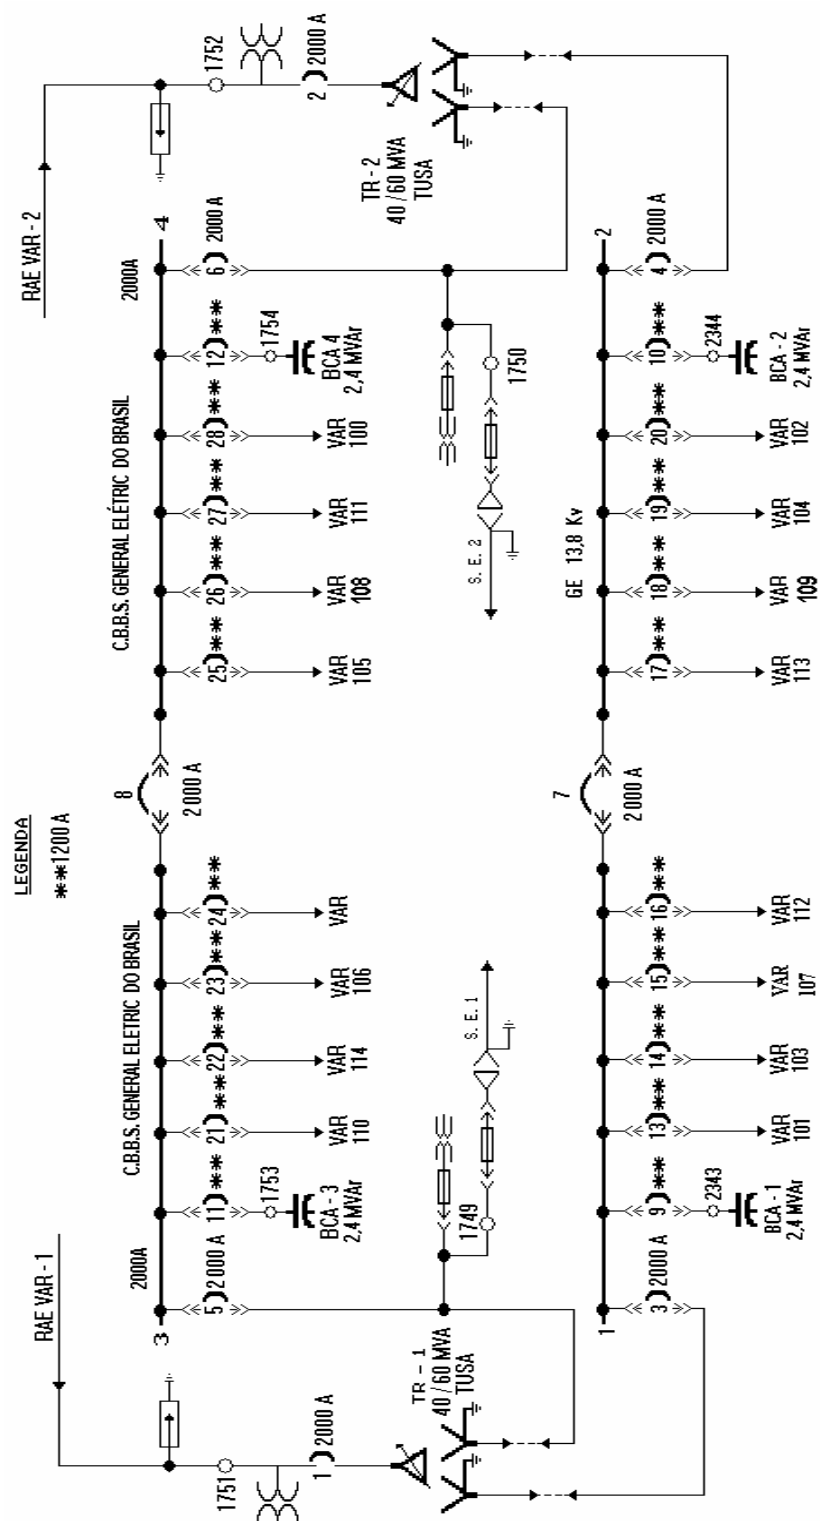


Figura E1 - Diagrama elétrico da ETD Varginha.

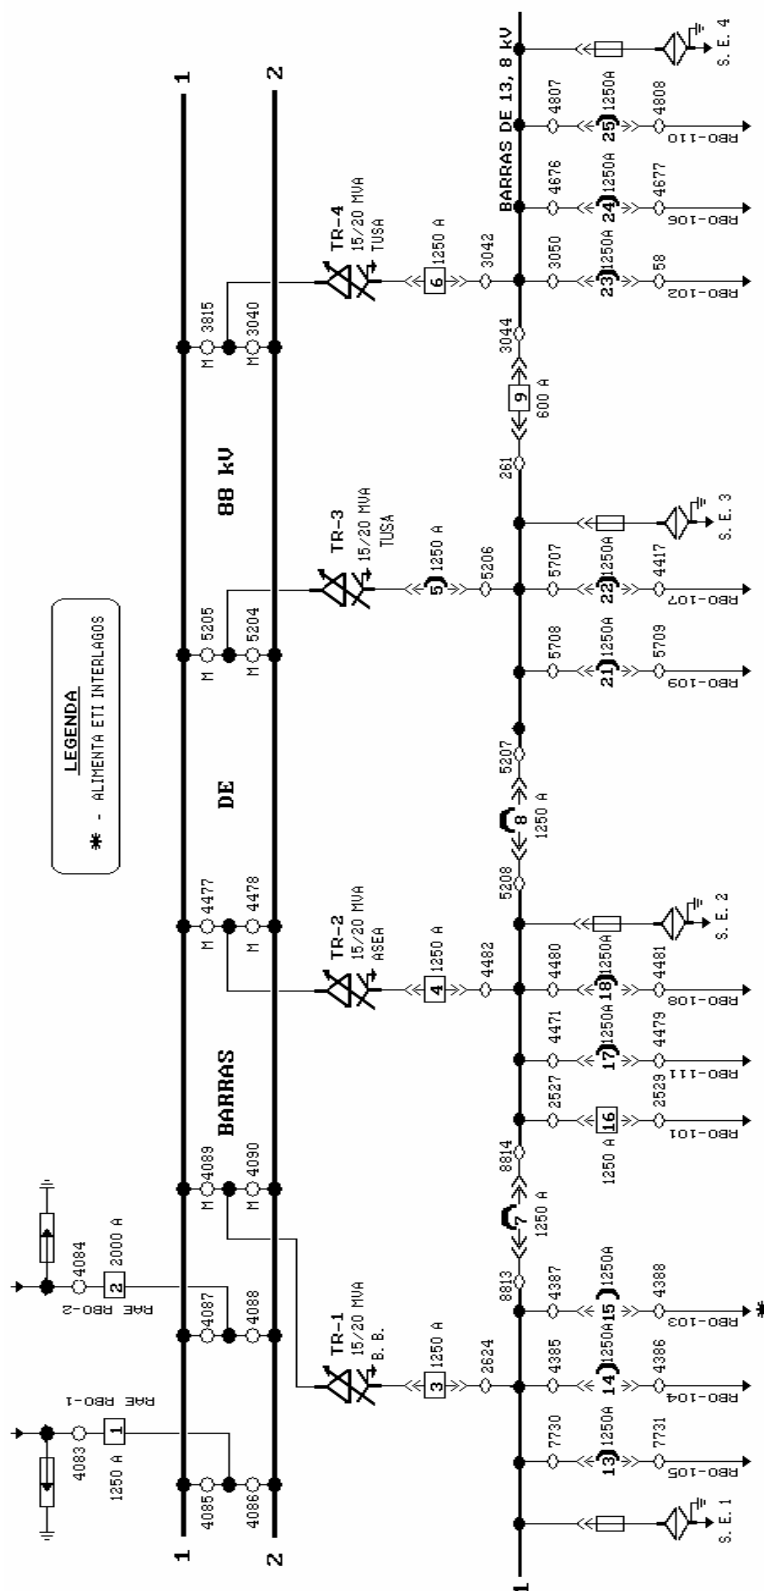


Figura E2 - Diagrama elétrico da ETD Rio Bonito.

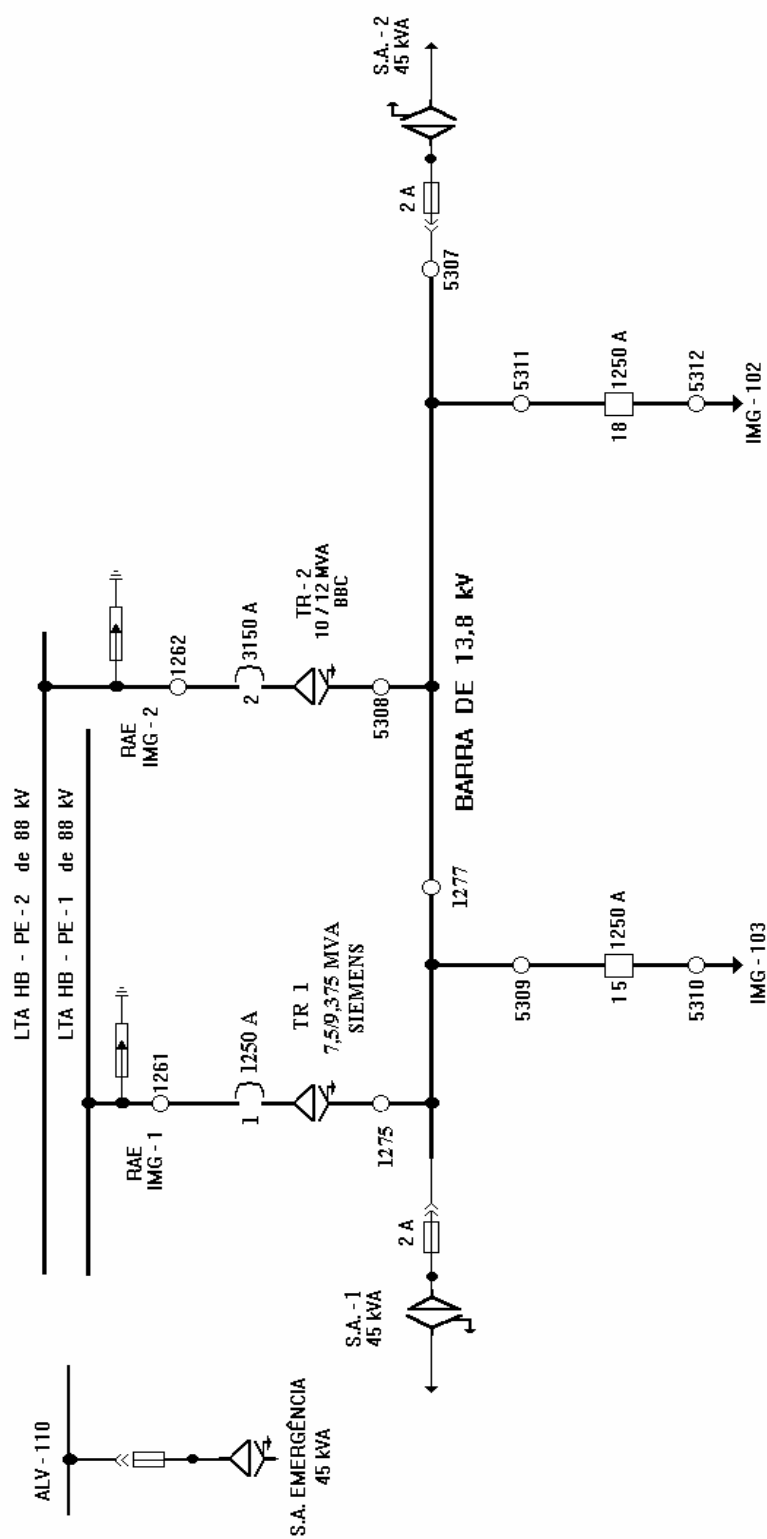


Figura E3 - Diagrama elétrico da ETD Imigrantes.